中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第2部分：故障

13.3 通信系统中断的后果

本部分由全国电力电子系统和设备标准化技术委员会(SAC/TC 60)归口。

本部分起草单位：[illegible]。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

[illegible]—2007

的可靠性及可用率。这样，当运行需要或发生持续性故障时，允许将

能误动作。

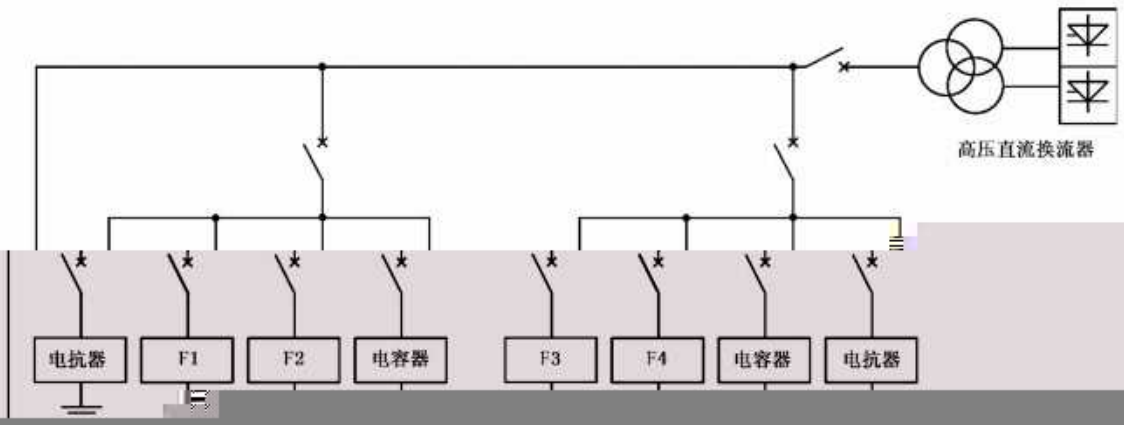

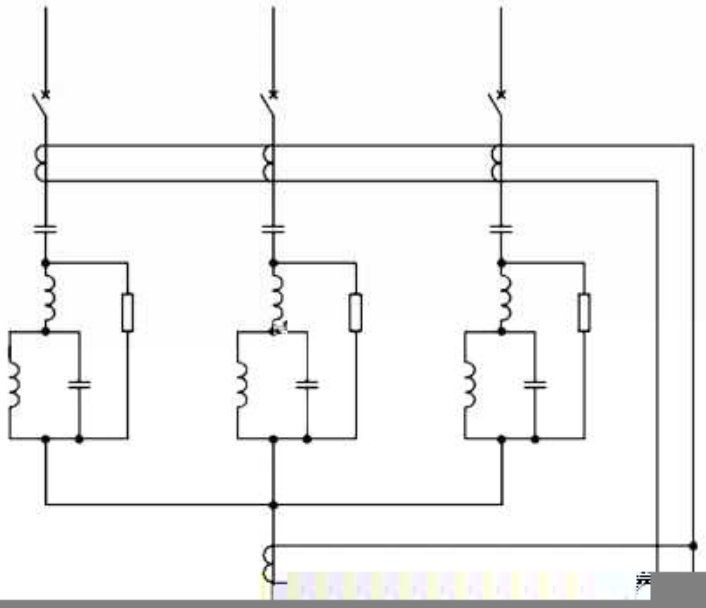

WUHV特高压

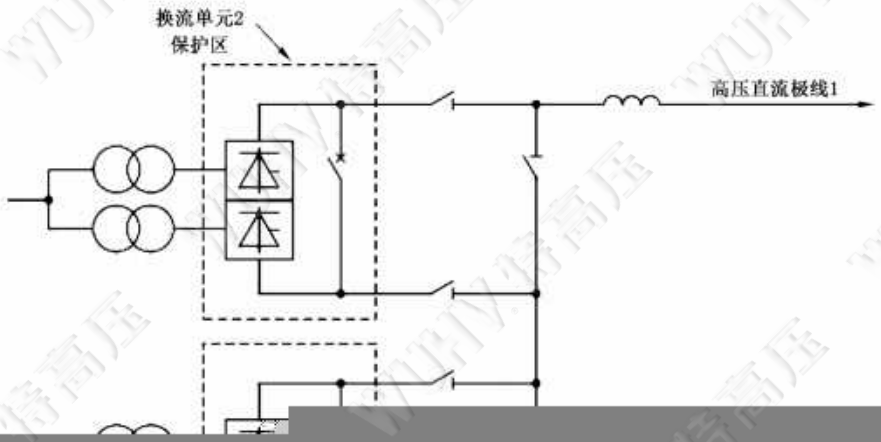
换流单元2
保护区
高压直流极线1

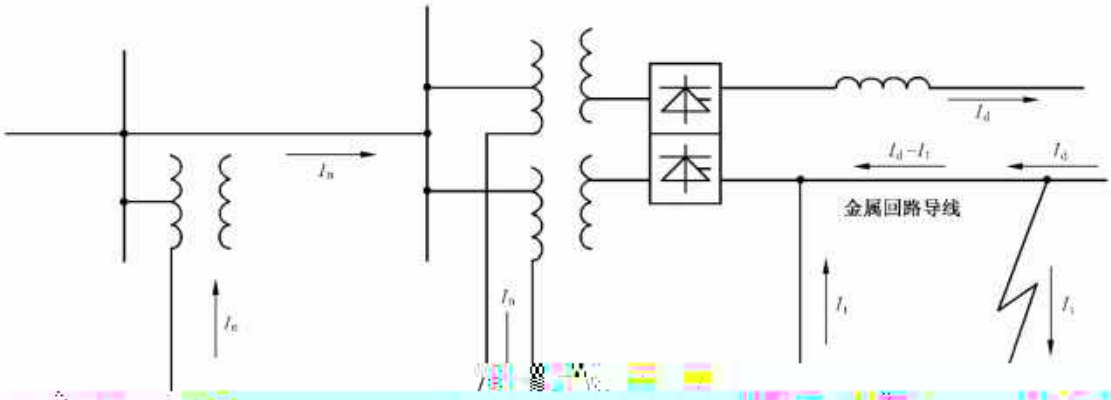
I_d
I_d-I_f
I_d
金属回路导线
I_n
I_n
I_b
I_f
I_f


R
换流器单元