



目 次

前言	II
1 范围	1

DL/T 849


要求。

6.4.3 放电试验

将被检装置的直流高压输出端经限流电阻接至放电球隙，调整放电球隙的放电电压为被检装置的额定输出电压，之后将被检装置的直流输出电压升至额定输出电压，模拟被试品击穿，结果应满足

DL / T 848.1 — 2019

U_N ——被检装置的额定输出电压。

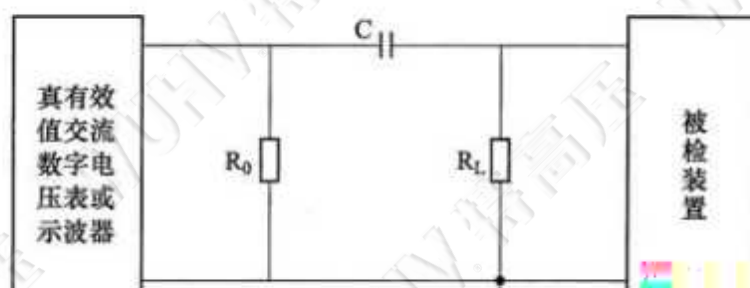

7.2 型式试验

、工艺或结构等改变，且其改变可能影响产品的性能时，亦应进行型式

o) 在生产中当设计、材料

9.3 贮存

包装完好的装置应满足 GB 19830 中规定的贮存运输

DL/T 848.1—2019

代替 DL/T 848.1—2004

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
高压试验装置通用技术条件
第 1 部分：直流高压发生器

DL/T 848.1—2019
代替 DL/T 848.1—2004

*

中国电力出版社出版、印刷、发行

(北京市东城区北京