

ICS 29.020


K 60

备案号: 61616-2018

DL



5.10 绝缘紧线器

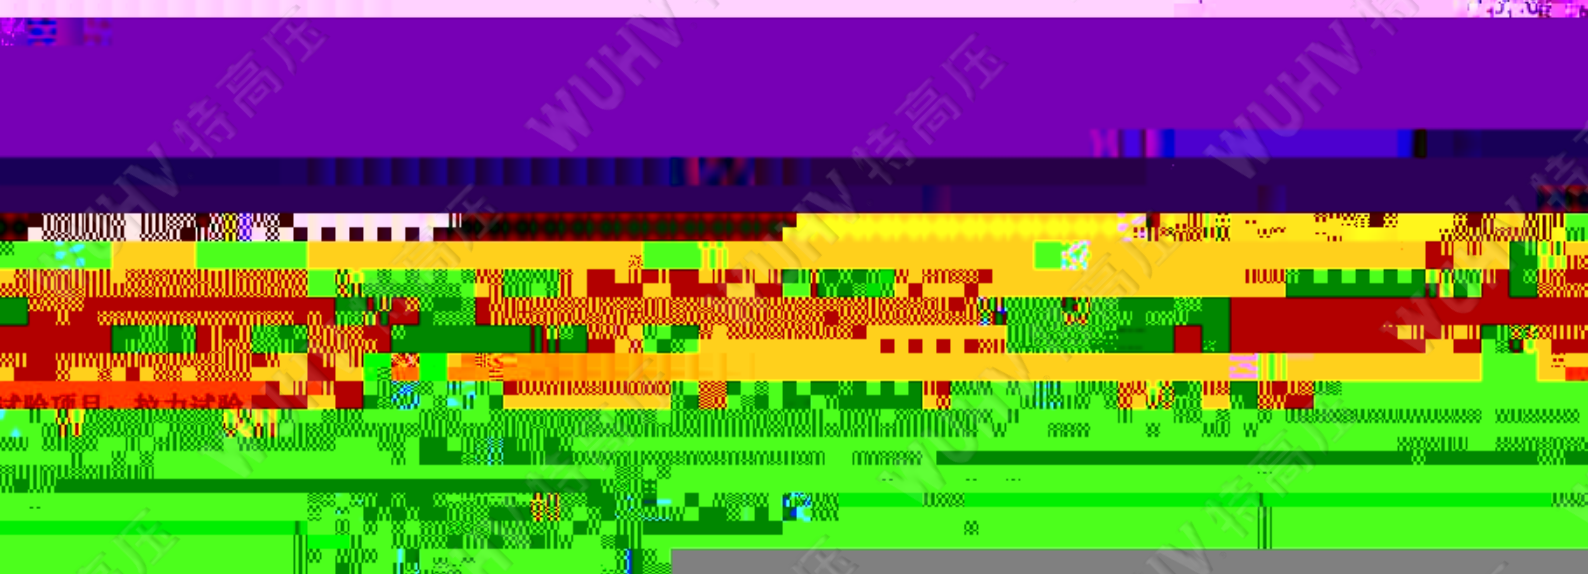

7 安全防护用具

7.1 绝缘手套

7.1.1 外观及尺寸

试验周期：6个月。

外观及尺寸检查，绝缘手套

7.1.2.2 要求

526262



WUHV 特®

试验项目：交流耐压试验。

9.7.2.2 要求

交流耐压试验应按 GB 1983—2002 中 5.1.2 条规定进行。试验电压应施加在试品的全部主绝缘上，试验电压的波形应为标准正弦波。试验电压的峰值应施加在试品上，试验电压的峰值应施加在试品上，试验电压的峰值应施加在试品上。

附录 A
(规范性附录)

预防性试验合格标志式样及要求

预防性试验合格标志式样及要求见图 A.1。



注：长度单位为 mm。

图 A.1 预防性试验合格标志式样


附录 B
(资料性附录)

带电检测试验方法

交流耐压及操作冲击耐压试验接线见图 B.1。

图 B.1 交流耐压及操作冲击耐压试验接线图

绝缘滑车电气试验布置图见图 B.2。

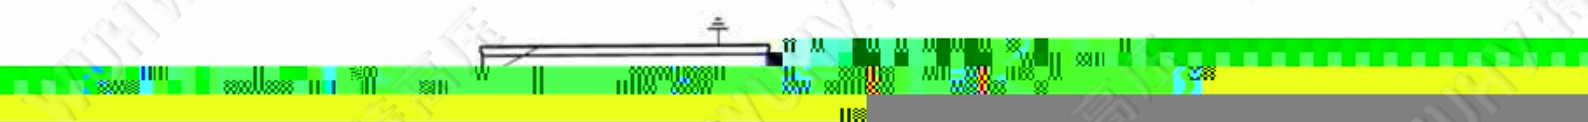

绝缘手工工具电气试验布置见图 B.3。



DL/T 976 — 2017

绝缘平台电气试验布置见图 B.4。



绝缘袖套耐压试验布置（直置水电极方式）见图 B.6。


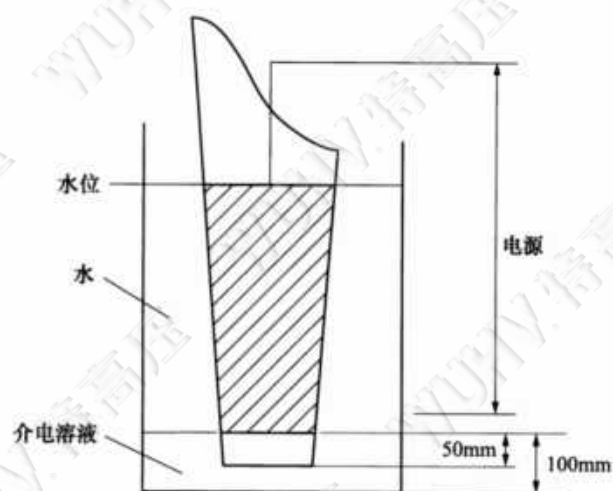


图 B.6 绝缘袖套耐压试验布置（直置水电极方式）

绝缘服内电极布置示意图 B.7。




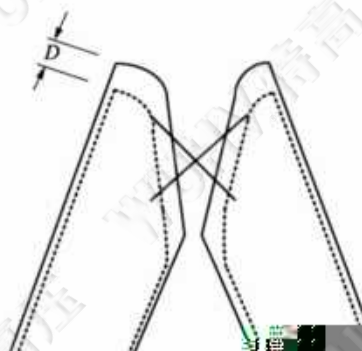

绝缘鞋电气试验接线图见图 B.8。





绝缘毯（垫）交流耐压试验接线图见图 B.10。

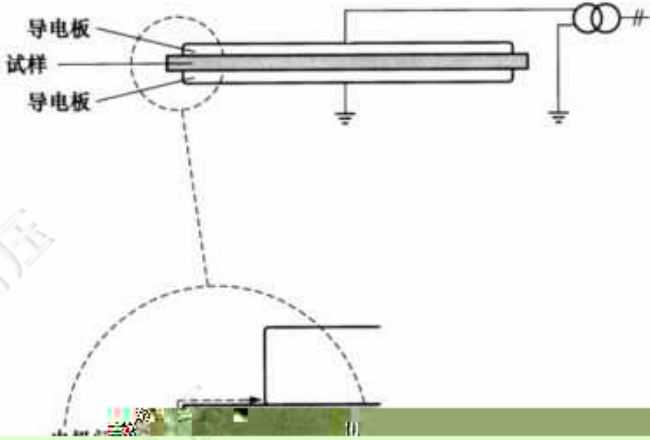





$\phi 11.2$ 

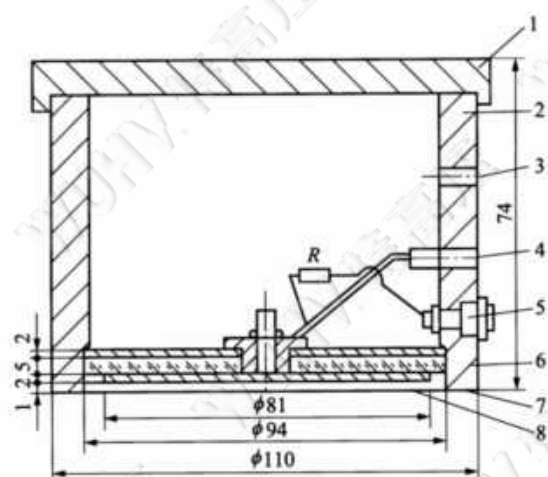




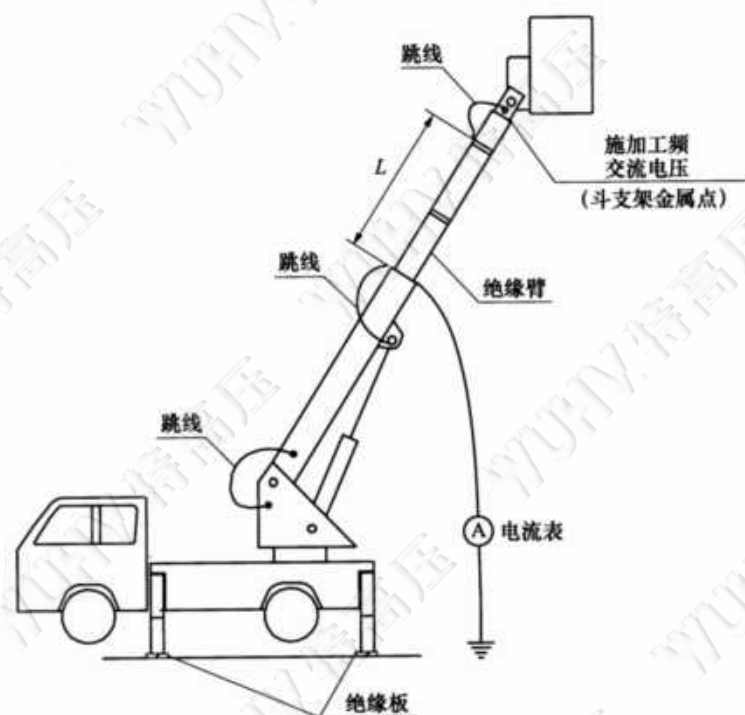

c) 伸缩式斗臂车整车泄漏电流试验

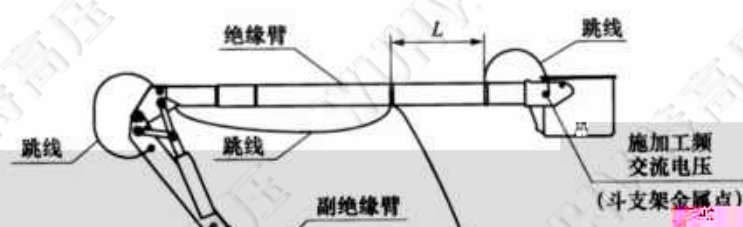

水冲洗工具泄漏电流试验布置见图 B.15。

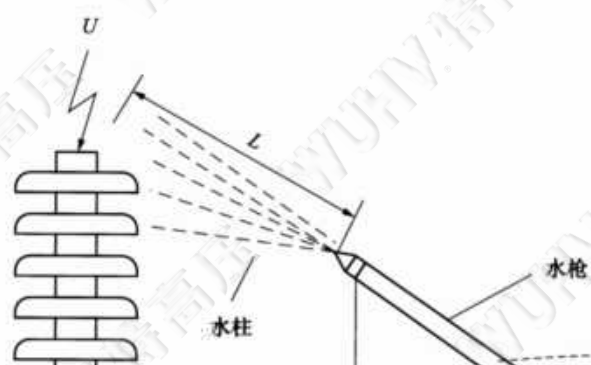


附录 C

(资料性附录)

机械试验方法

操作杆的弯曲试验布置见图 C.1。

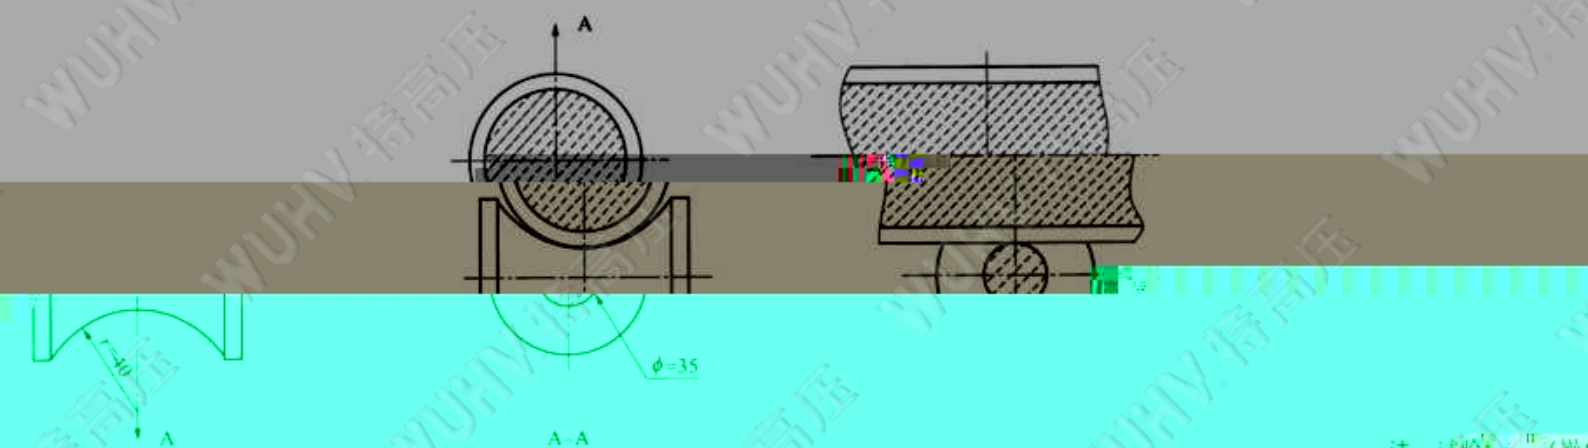

注：试验前，将操

作杆放在两端的滑

C.1 操作杆的弯曲试验布置


加载值见表

试验时两支架间的距离见表 C.1。


试验时两支架间的距离

拉（吊）杆的埋置位置见图 C.3。



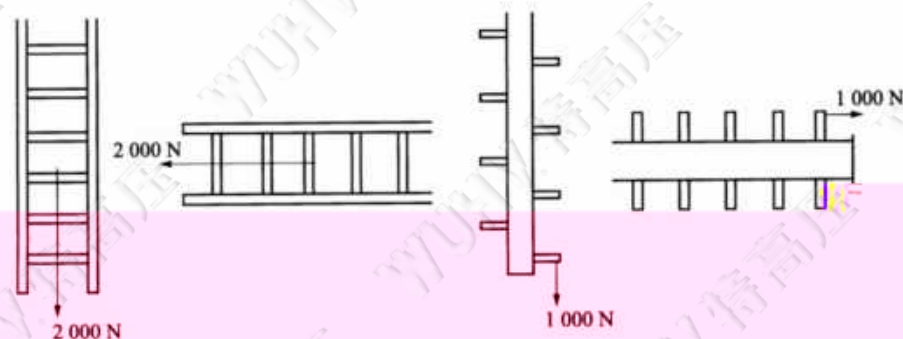

b) 横担强度试验布置

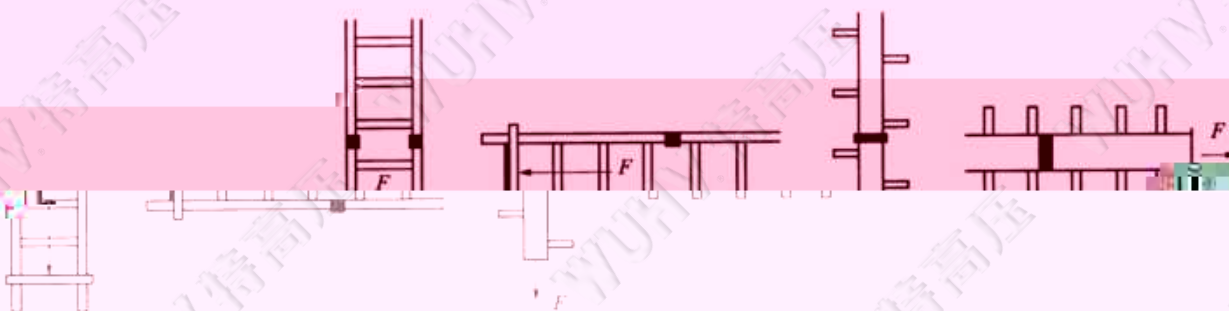

c) 连接装置强度试验布置



