


2011-01-14 发布

2011-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布



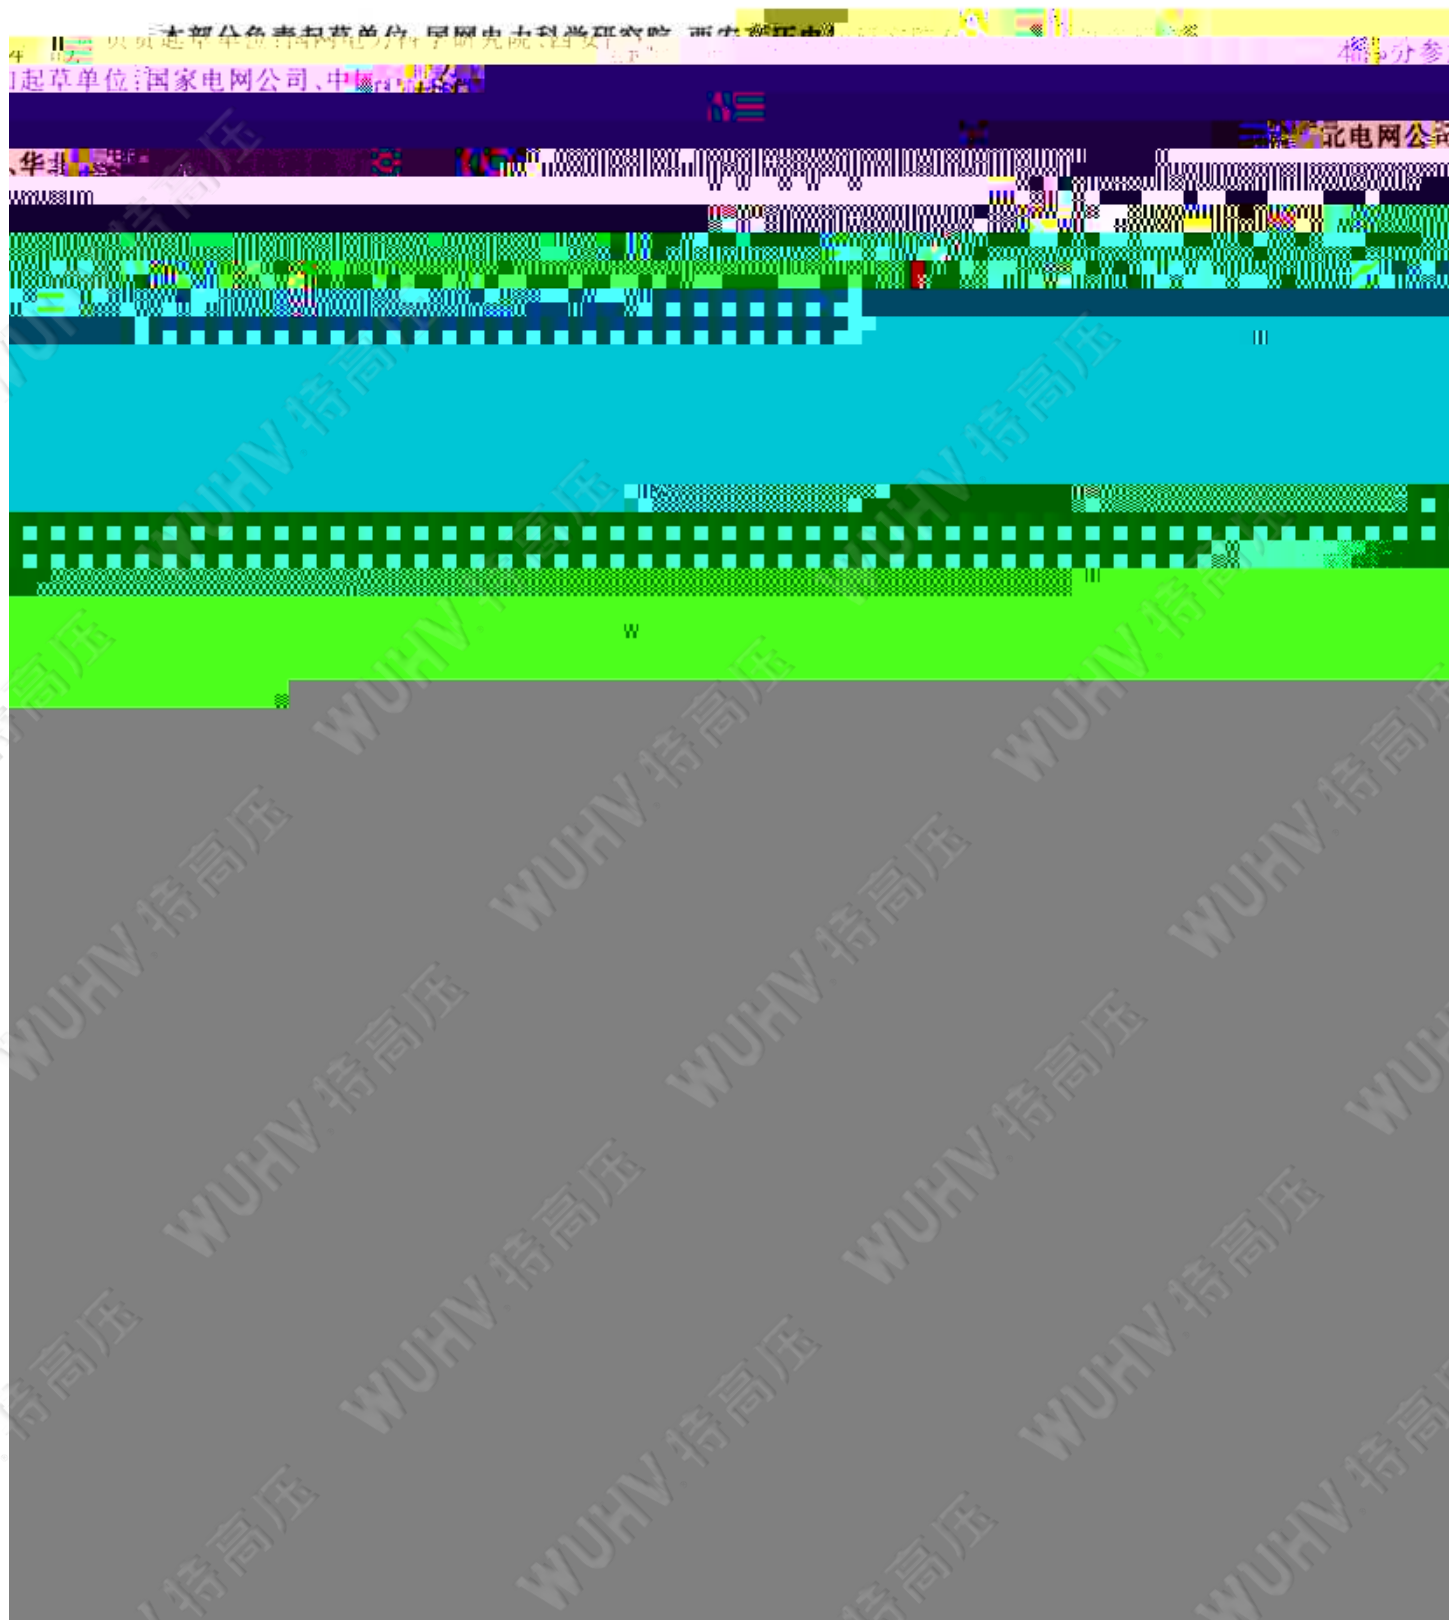

WUHV.特高压

WUHV.特高压


WUHV.特高压

——紧凑型线路和变电站；

——绝缘子非常规布置；

——塔和变电所的非常规

WUHV.特高压



深下棱长棒形瓷绝缘子、
支柱瓷绝缘子、空心瓷绝缘子



带下棱的聚合物长棒形绝缘子、
空心绝缘子、支柱绝缘子




方法 3

没有

评估 (8.2)

5)

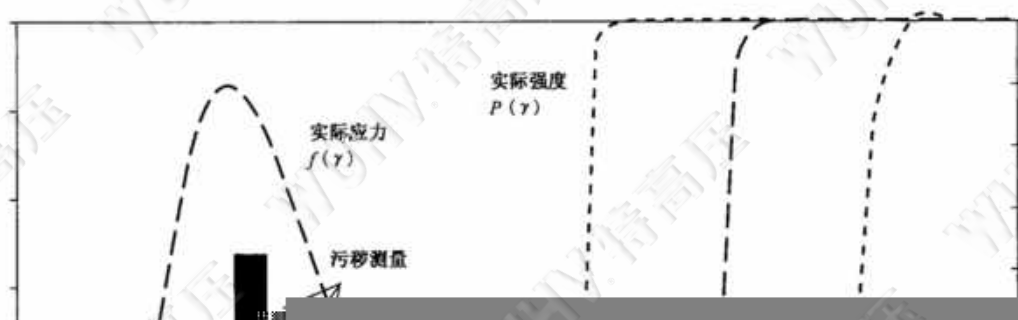

附录 G
(资料性附录)

收集污秽地区绝缘子性能信息的调查表举例

序号	污秽地区名称	绝缘子型号	污秽等级	污秽类型	污秽程度	污秽分布	污秽影响	污秽原因	污秽治理措施	污秽治理效果	污秽治理时间	污秽治理费用	污秽治理单位	污秽治理负责人	污秽治理联系电话	污秽治理电子邮箱	污秽治理传真	污秽治理地址	污秽治理邮编	污秽治理日期	污秽治理备注
1	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
2	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
3	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
4	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
5	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
6	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
7	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
8	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
9	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	
10	XX省XX市XX县XX镇XX村	10kV-100kV	III	工业污秽	严重	全面	闪络	工业排放	定期清洗	良好	2010年10月	10000元	XX供电公司	XX	123456789	123456789@xx.com	123456789	XX省XX市XX县XX镇XX村	123456	2010年10月	

GEBCO 3.15. 1920'0

- 主导风: 风向, 平均风速(km/h); 月的数据(如有)
- 露: 是否 观测
- 雾: 是否 观测
- 降雪: 月峰值和平均值(如有)

污秽类型

A 类

- 基于污秽或地面灰尘, 如在  24



架空线路

变电站

380V

附录 H
(资料性附录)
形状因数

形状因数(F_r)是一无量纲因数,它是一局部爬电距离与



附录 I
(资料性附录)

爬电比距和统一爬电比距(USCD)间的关系

GB/T 5582—1993 使用的爬电比距(SCD)是基于系统电压的。对于交流系统,这是新



附录 J
(资料性附录)

本部分章条编号与 IEC/TS 60071-2:2008 章条编号对照

2008 的章条编号对照

表 K.1 (续)

本部分的 章条编号	技术性差异	原 因

