



中华人民共和国国务院令

WUHV.特高压

测量用电流互感器检定规程

本规程主要起草人：

王 勤（国家高电压计量站）


王乐仁（国家高电压计量站）

王 汉（国家高电压计量站）

目 录

1 范围	(1)
2 引用文献	(1)
3 计量性能要求	(1)
3.1 基本误差	(1)
3.2 升降	(1)

3) 双级

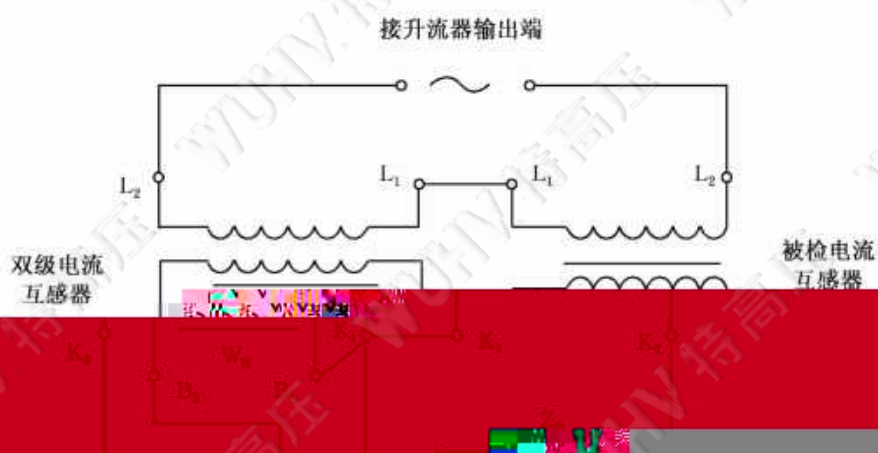

接升流器输出端





检定时使用的标准器：

名

称

出厂编号

准确度级别

设备编号

有效期至

检定时环境条件：

温度

°C

相对湿度

检定结果：

外观检查

标准电阻

电阻器试验

附录 B

附录 C

检定结果通知书

■



