




中国认证

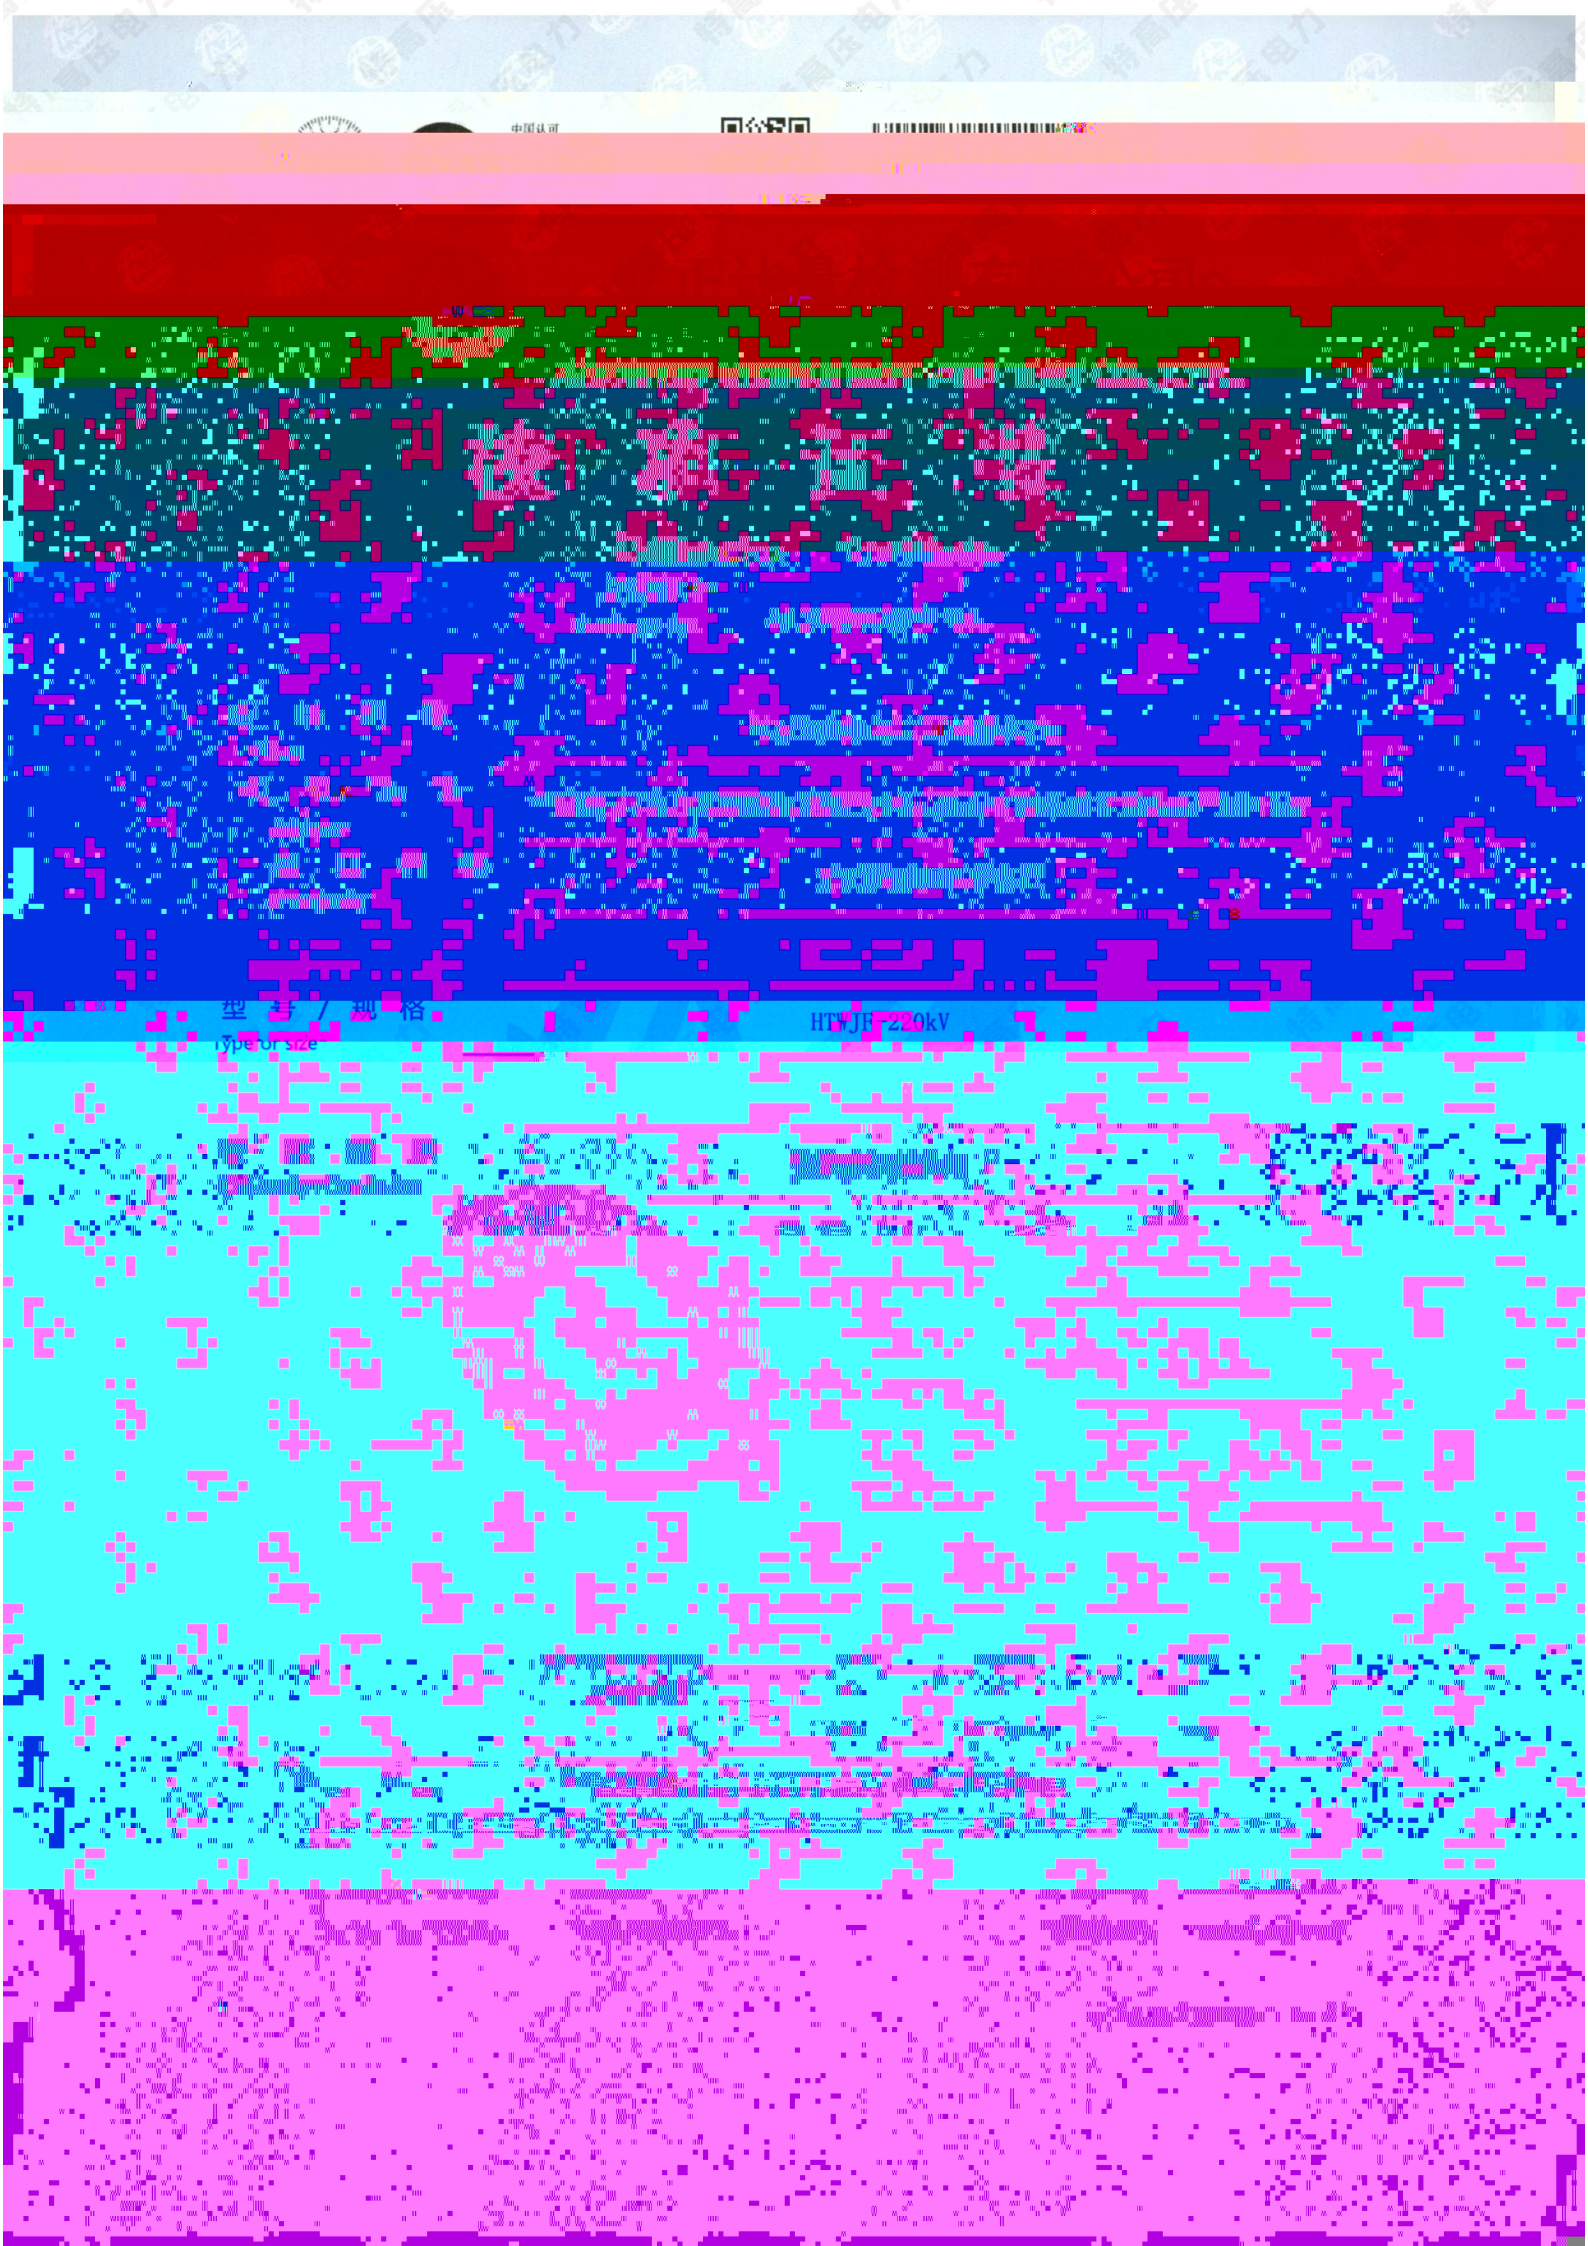

中国认证

型号 / 规格
type / size

HTVJE-220kV



安正计量检测有限公司
ANZHENG METROLOGY AND TEST CO., LTD

校 准 证 书

10

All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units (SI) .


2、证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。

The certificates can not be partly copied without approval of the institute.

3、本次校准结果只对此被测样品有效。

4、本次校准所使用的计量器具经

计量器具经

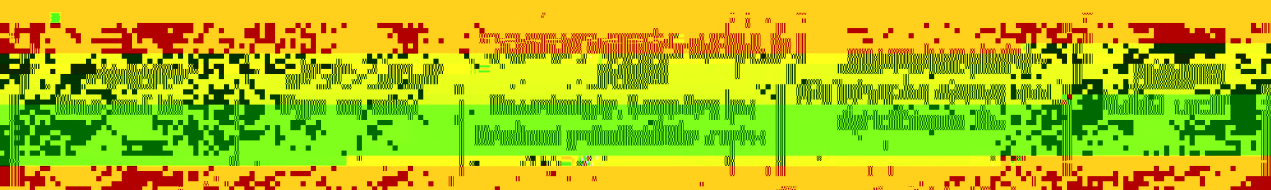

在 2012 年 2 月 14 日事件

44.5

44.7

45.1

45.5

45.9

46.3

46.7

47.1

47.5

47.9

48.3

48.7

49.1

49.5

49.9

50.3

50.7

51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

44.5 44.7 45.1 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.5 49.9 50.3 50.7 51.1

安正计量检测有限公司



校准结果

EC 11

测量点	标准值	测量值	偏差
1	10.00	10.01	+0.01
2	20.00	20.02	+0.02
3	30.00	30.03	+0.03
4	40.00	40.04	+0.04
5	50.00	50.05	+0.05
6	60.00	60.06	+0.06
7	70.00	70.07	+0.07
8	80.00	80.08	+0.08
9	90.00	90.09	+0.09
10	100.00	100.10	+0.10

校准结果